


**BETONIKA**


HCS plokštės inkaravimas prie sienos

DSH-001

DSH-001

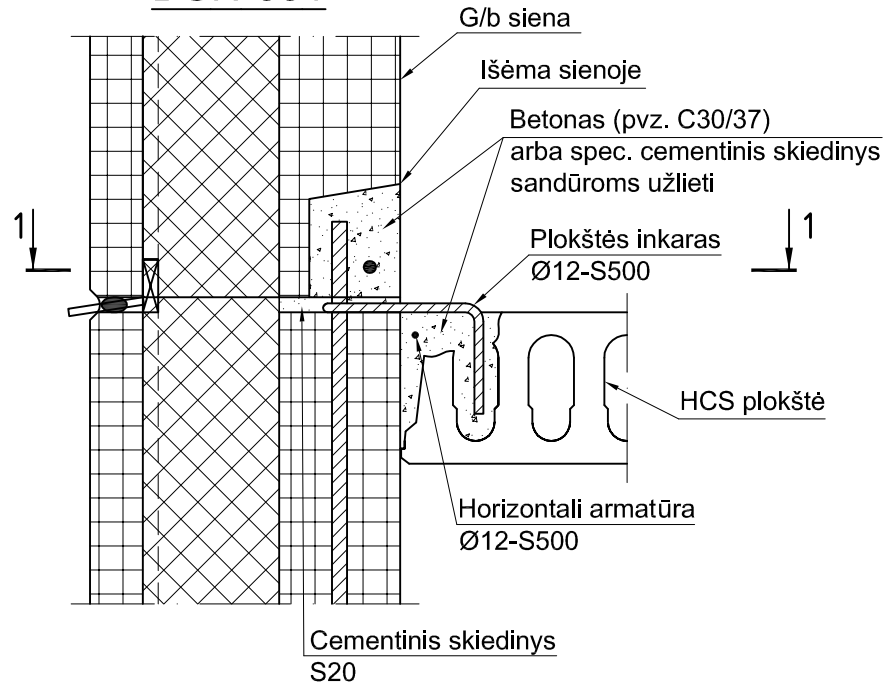


1-1

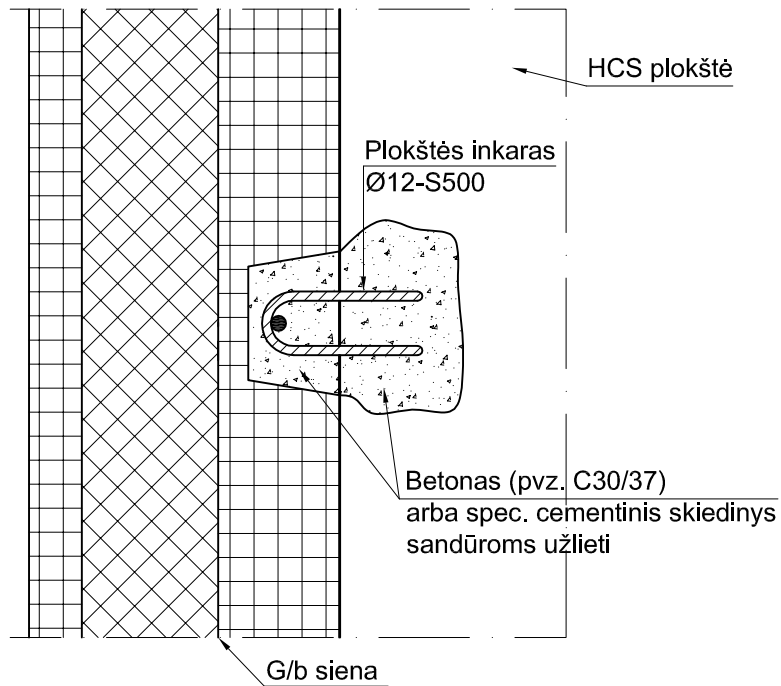

Perdangos plokštės inkaravimo taškai

|                                |               |                                |                            |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| $L \geq 2000$<br>$L \leq 4500$ | $L/2$ S $L/2$ | $L \geq 4500$<br>$L \leq 6000$ | $2000$ S $L-4000$ S $2000$ | $L \geq 6000$<br>$L \leq 7200$ | $2000$ S $L-4000$ S $L-4000$ S $2000$ |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|


L - perdangos plokštės ilgis; S - atstumas tarp išėmų sienose.




**BETONIKA**

HCS plokščių atrėmimas ant trisluoksnės sienos

DSH-002

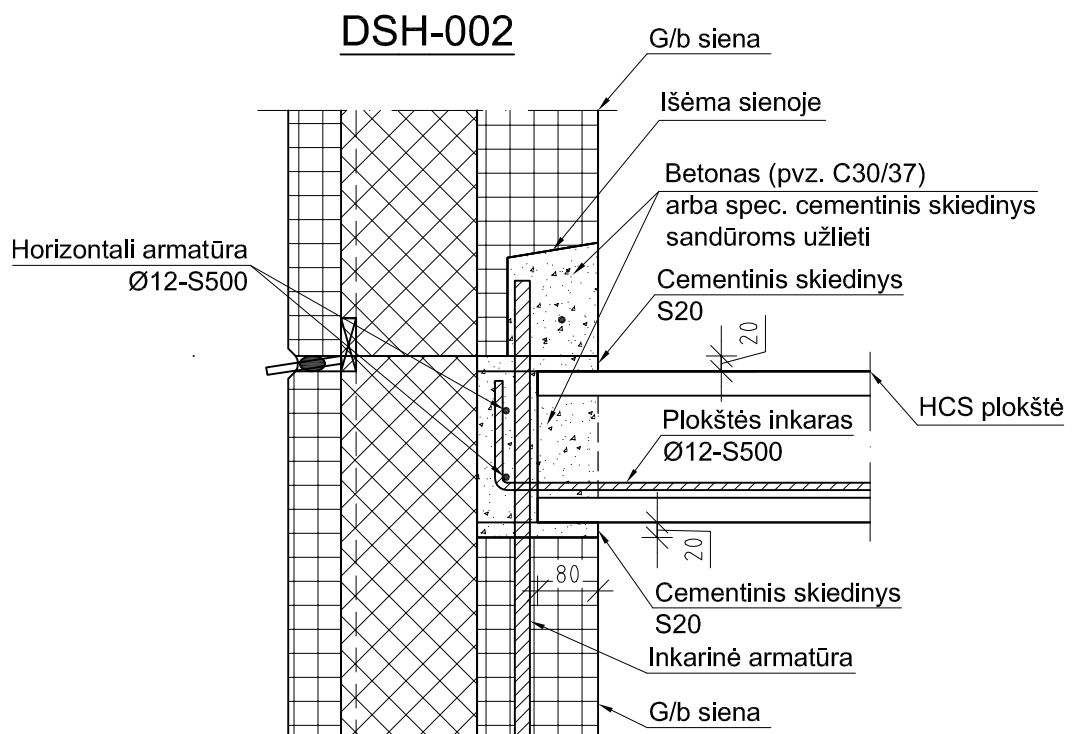





**BETONIKA**

HCS plokščių atrėmimas ant viensluksnių sienų

DSH-003

DSH-003

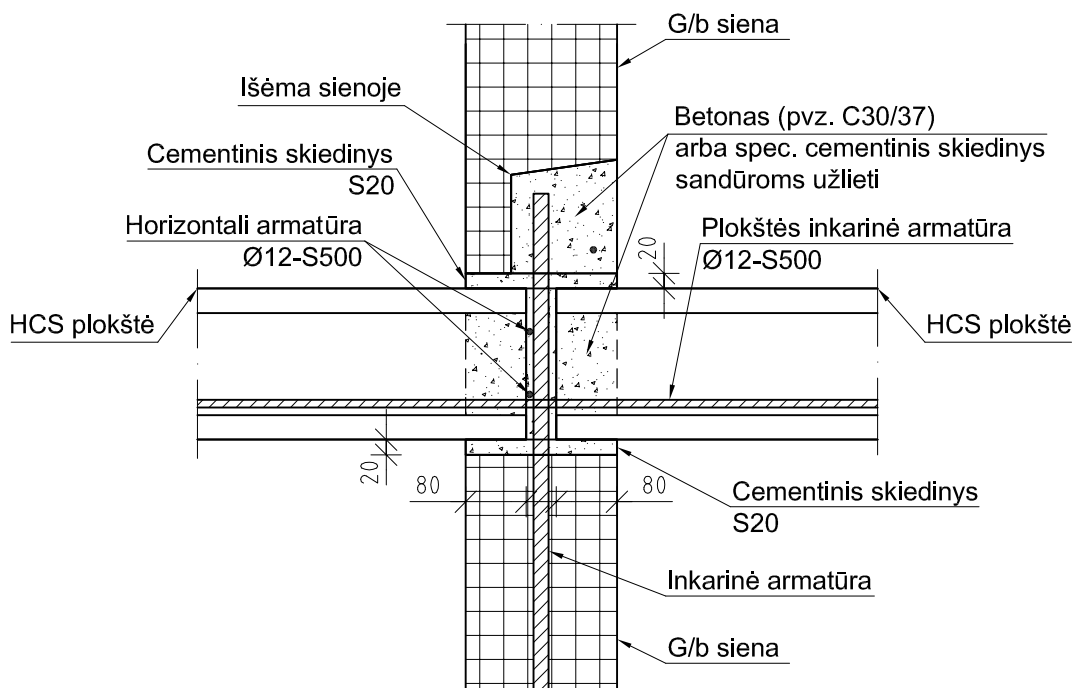



**BETONIKA**

HCS plokščių atrėmimas ant viensluoksnės sienos

DSH-004

DSH-004

